


Comporta sentido duplo de fluxo (C-501 AWWA)


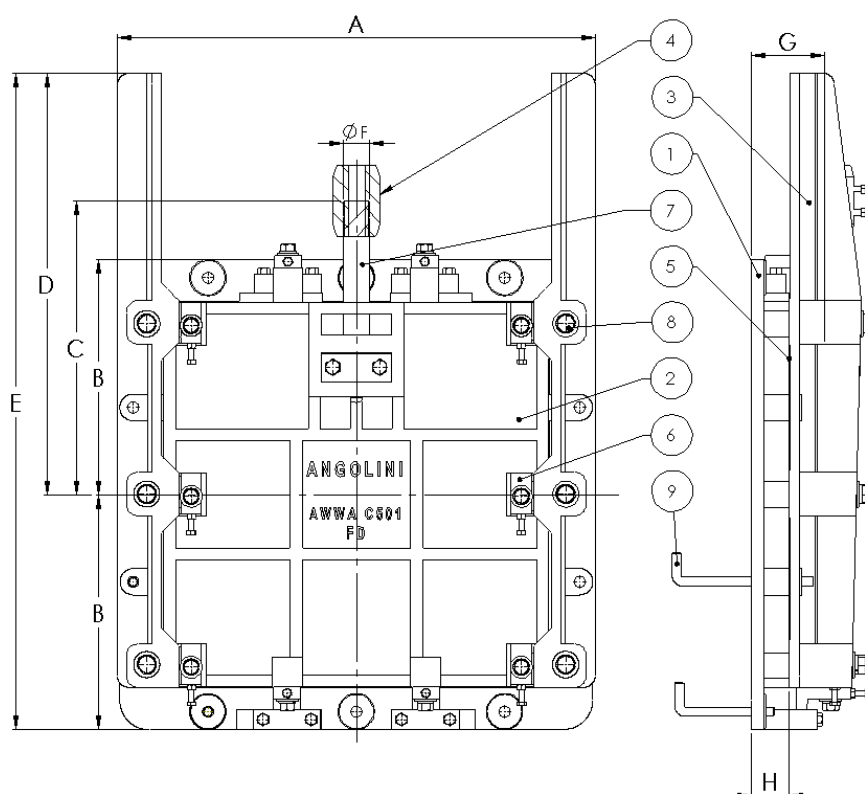


ITEM	COMPONENTE	MATERIAL
1	Telar	Ferro dúctil NBR 6916
2	Tampa	Ferro dúctil NBR 6916
3	Guias	Ferro dúctil NBR 6916
4	Luva	Ferro dúctil NBR 6916
5	Sede	Latão/ Bronze
6	Cunhas	Bronze ASTM B 62
7	Haste	Aço inox AISI 304
8	Parafusos	Aço inox AISI 304
9	Chumbadores c/ arruela e porca	Aço inox AISI 304



REFERÊNCIAS

□ ou Ø	A	B	C	D	E	Ø F	G	H	Massa (kg)	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	Pol.	mm	mm	CQUAW	CCIAW
150	290	145	190	239	384	1.1/8"	80	40	45	50
200	380	170	230	308	478	1.1/8"	90	45	60	70
250	404	202	270	310	512	1.1/8"	90	53	65	78
300	480	225	310	395	620	1.1/8"	92	45	95	110
400	600	280	350	470	750	1.1/8"	105	54	145	170
500	720	340	430	560	900	1.1/8"	116	60	222	250
600	806	400	500	720	1120	1.3/4"	130	62	285	320
700	930	450	550	790	1240	1.3/4"	134	65	350	400
800	1090	545	650	927	1472	1.3/4"	140	70	470	550
900	1184	560	700	900	1460	2"	164	80	680	800
1000	1314	635	780	1000	1635	2"	183	95	900	1100
1200	1480	743	860	1217	1960	2.1/2"	190	95	1120	1320


CQUAW (Comporta quadrada AWWA)

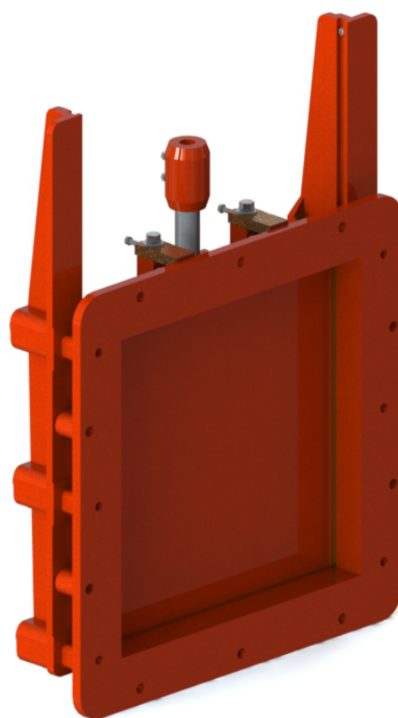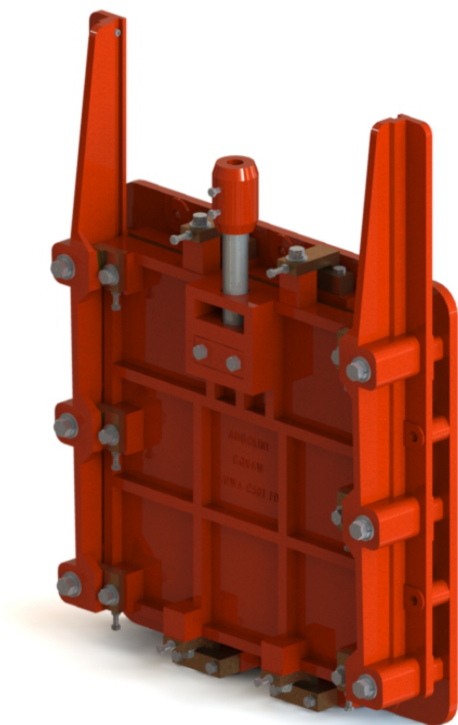

CCIAW (Comporta circular AWWA)

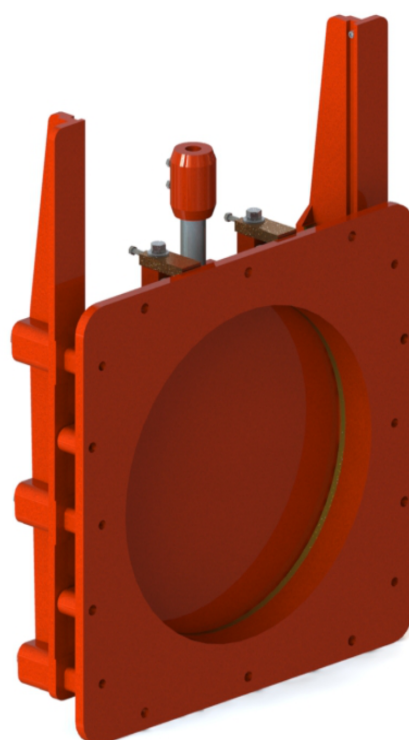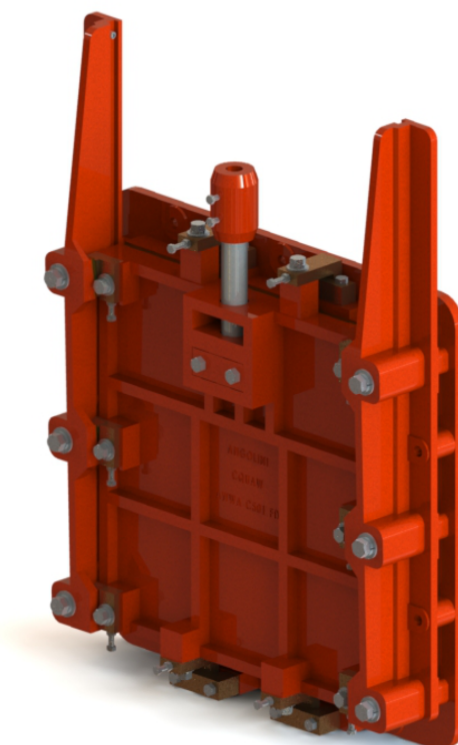

Chumbadores

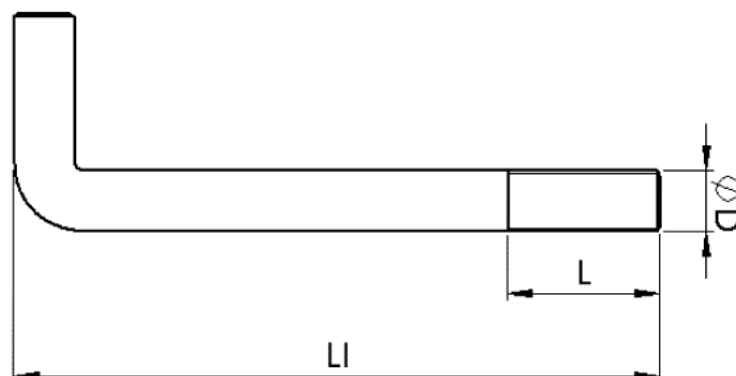

□ ou Ø	Ø D	L	LI Menor		LI Maior	
mm	Pol.	mm	Dimensão	Quantidade	Dimensão	Quantidade
150	1/2	35	120	4	--	--
200	1/2	35	120	7	--	--
250	1/2	35	120	7	--	--
300	1/2	35	120	5	170	2
400	5/8	40	140	5	195	2
500	5/8	40	170	6	240	2
600	5/8	40	170	6	240	4
700	5/8	40	170	6	240	6
800	7/8	70	220	6	290	6
900	7/8	70	220	6	305	6
1000	7/8	70	220	12	325	6
1200	7/8	70	220	10	325	8

Guia de instalação:

- As comportas sentido duplo de fluxo CQUAW e CCIAW são instaladas por meio de chumbadores do tipo mecânico (rosca, arruela e porca).
- É indispensável a preparação correta da parede do reservatório, garantindo-se a prumada.
- É necessário observar o sentido preferencial de fluxo, de maneira que a tampa da comporta seja forçada contra a sede.
- A comporta deve ser instalada com a tampa fechada, para evitar o empenamento do telar.
- Os chumbadores devem ser instalados conforme a furação de cada comporta.
- Para a vedação entre a comporta e a parede utiliza-se uma manta de borracha EPDM com espessura de 3mm á 5mm.